


RZUT PIWNIC- stan projektowany  
skala 1:100

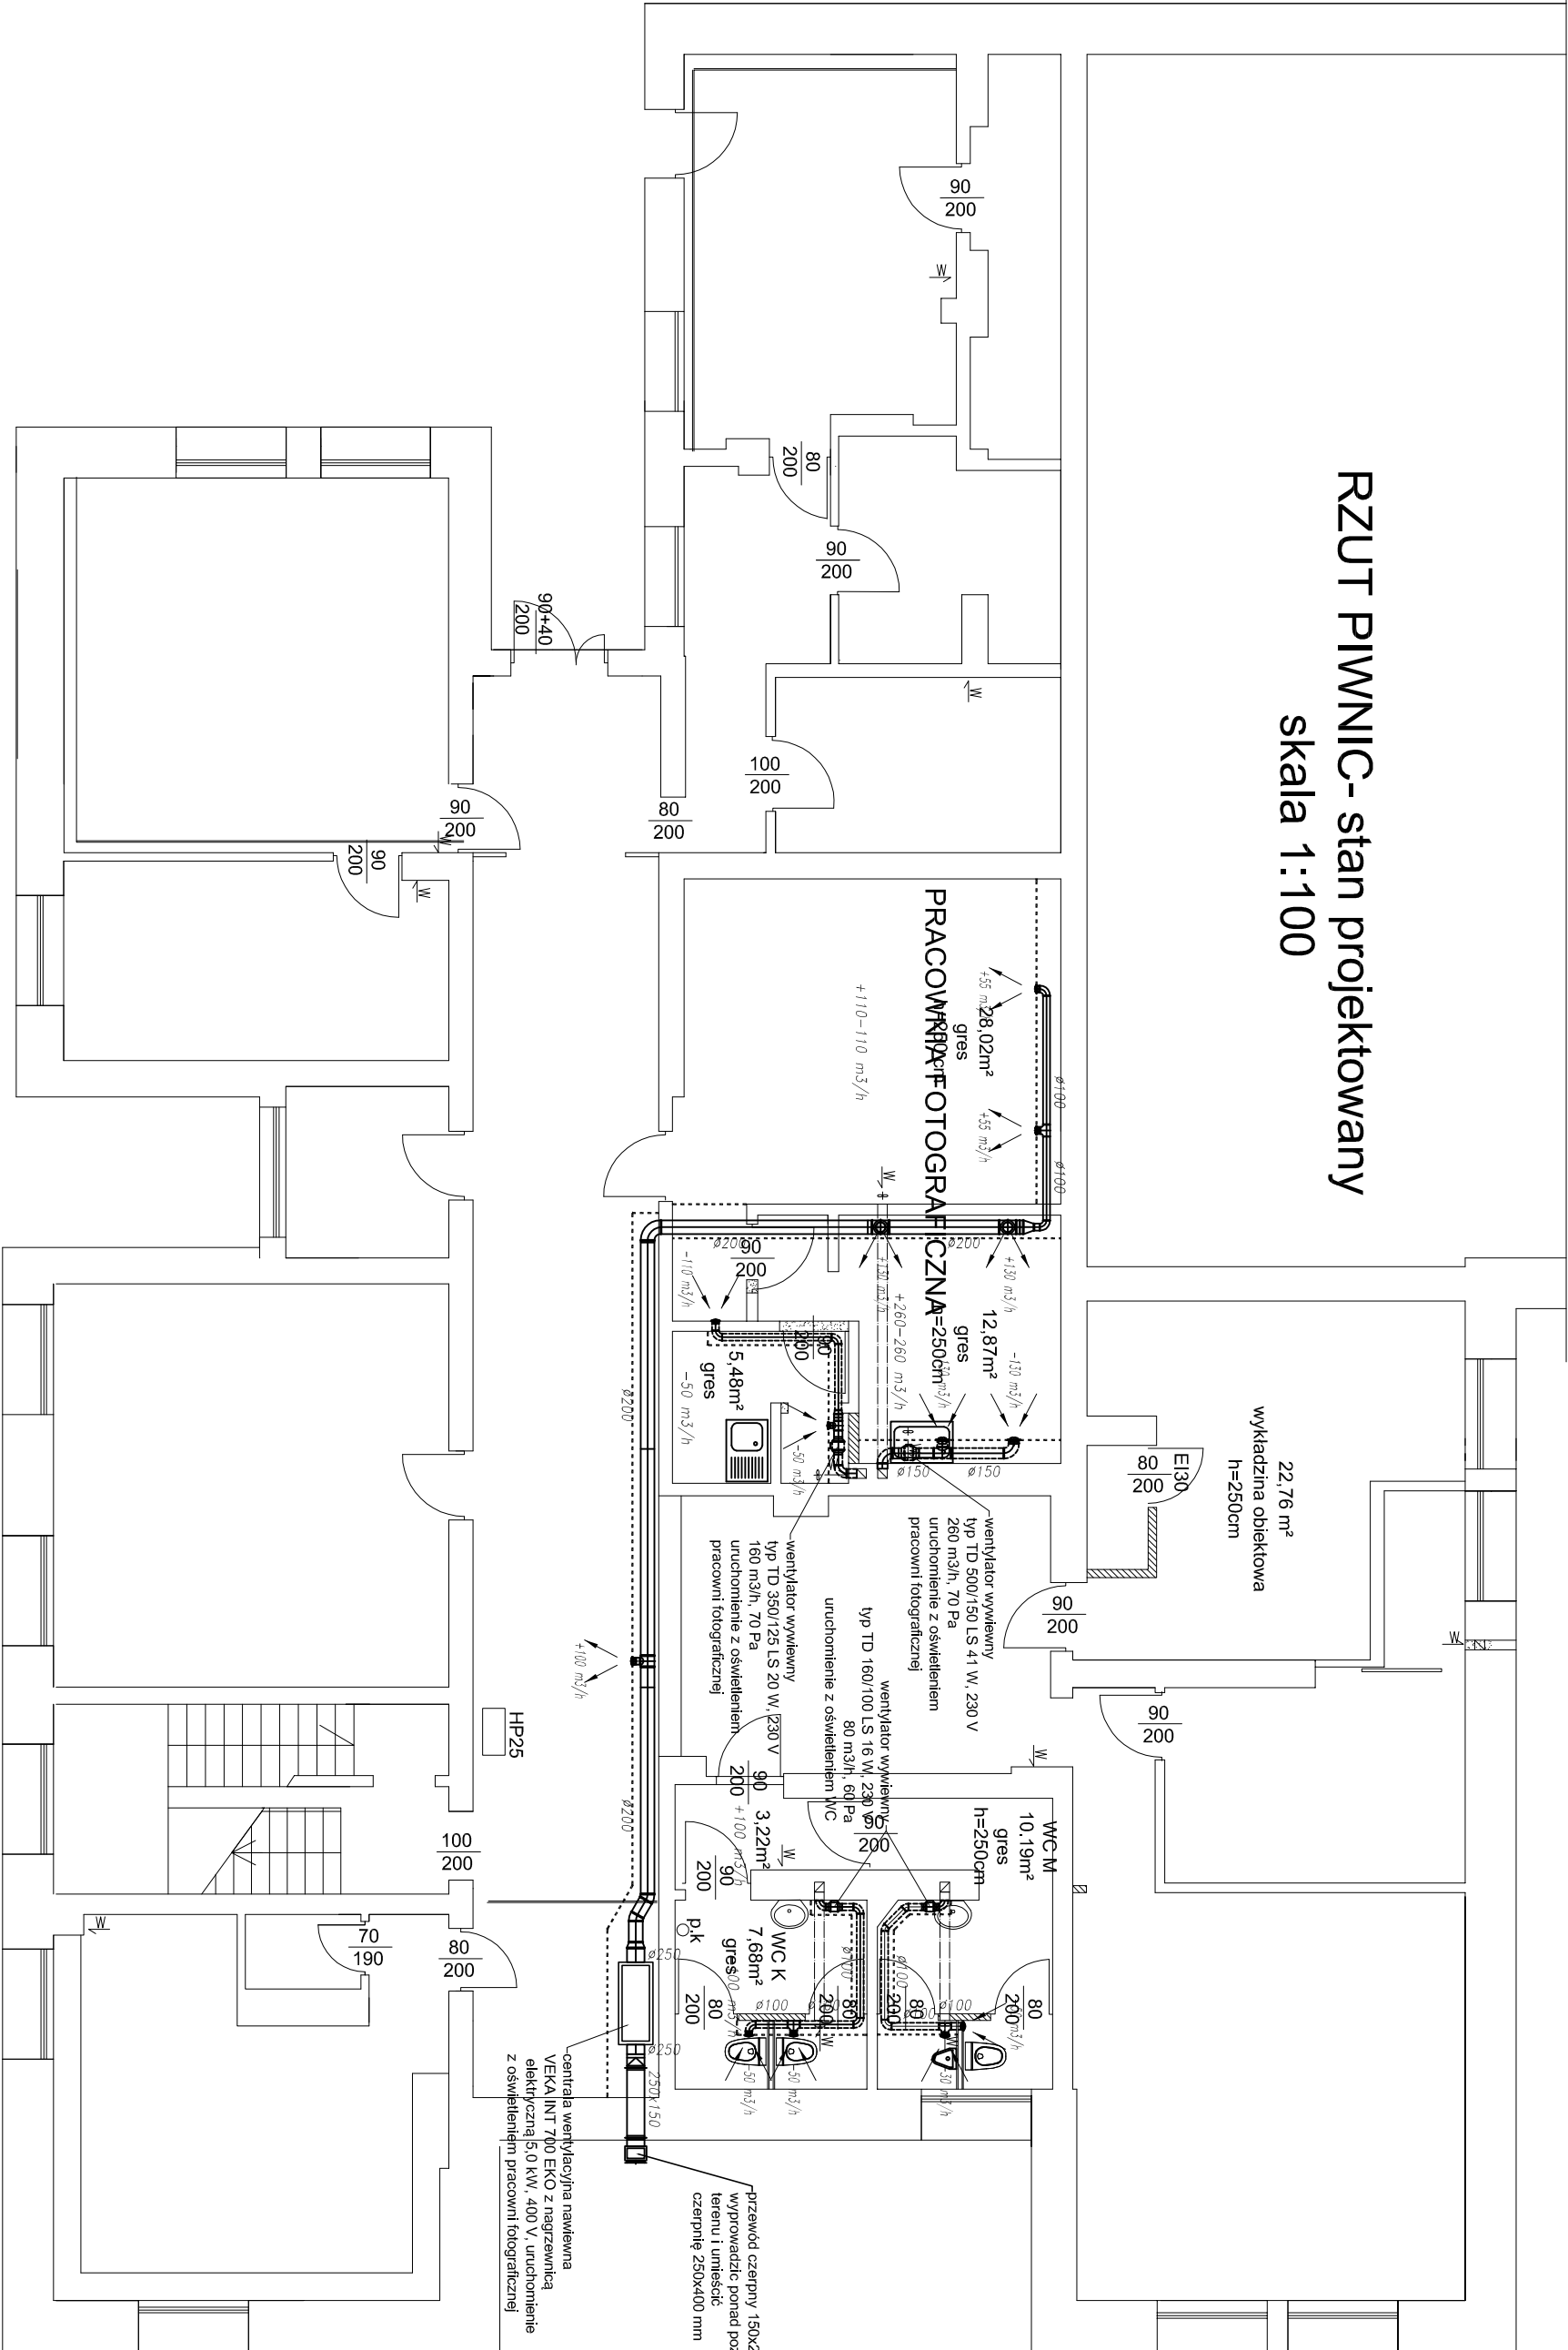

OZNACZENIA:  
przewody wentylacji: nawiewne/wysiewne  
o przekroju prostokątnym lub okrągłym

+150 m³/h  
-150 m³/h  
zawór nawiewny/wysiewny  
zakres zabudowy instalacji wentylacji  
zod stropem

OBIEKT	PRACOWNIE AUDIOWIZUALNE W PIWNICACH MDK		
ADRES	RADOM, UL. DASZYŃSKIEGO 5		
TEMAT	Rzut piwnic-instalacja wentylacji mechanicznej		Rys. Nr. <b>S3</b>
Skala 1: 100	Data 09.2019 r.	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Tomasz Kucharski	WB-P4-8386/PA.8382	
OPRACOWAŁ:	inż. Piotr Świerczyński		
SPRAWDZIŁ:	mjr inż. Janusz Dzierżanowski	GT.V.63/12076	