


RZUT PIWNIC- stan projektowany  
skala 1:100

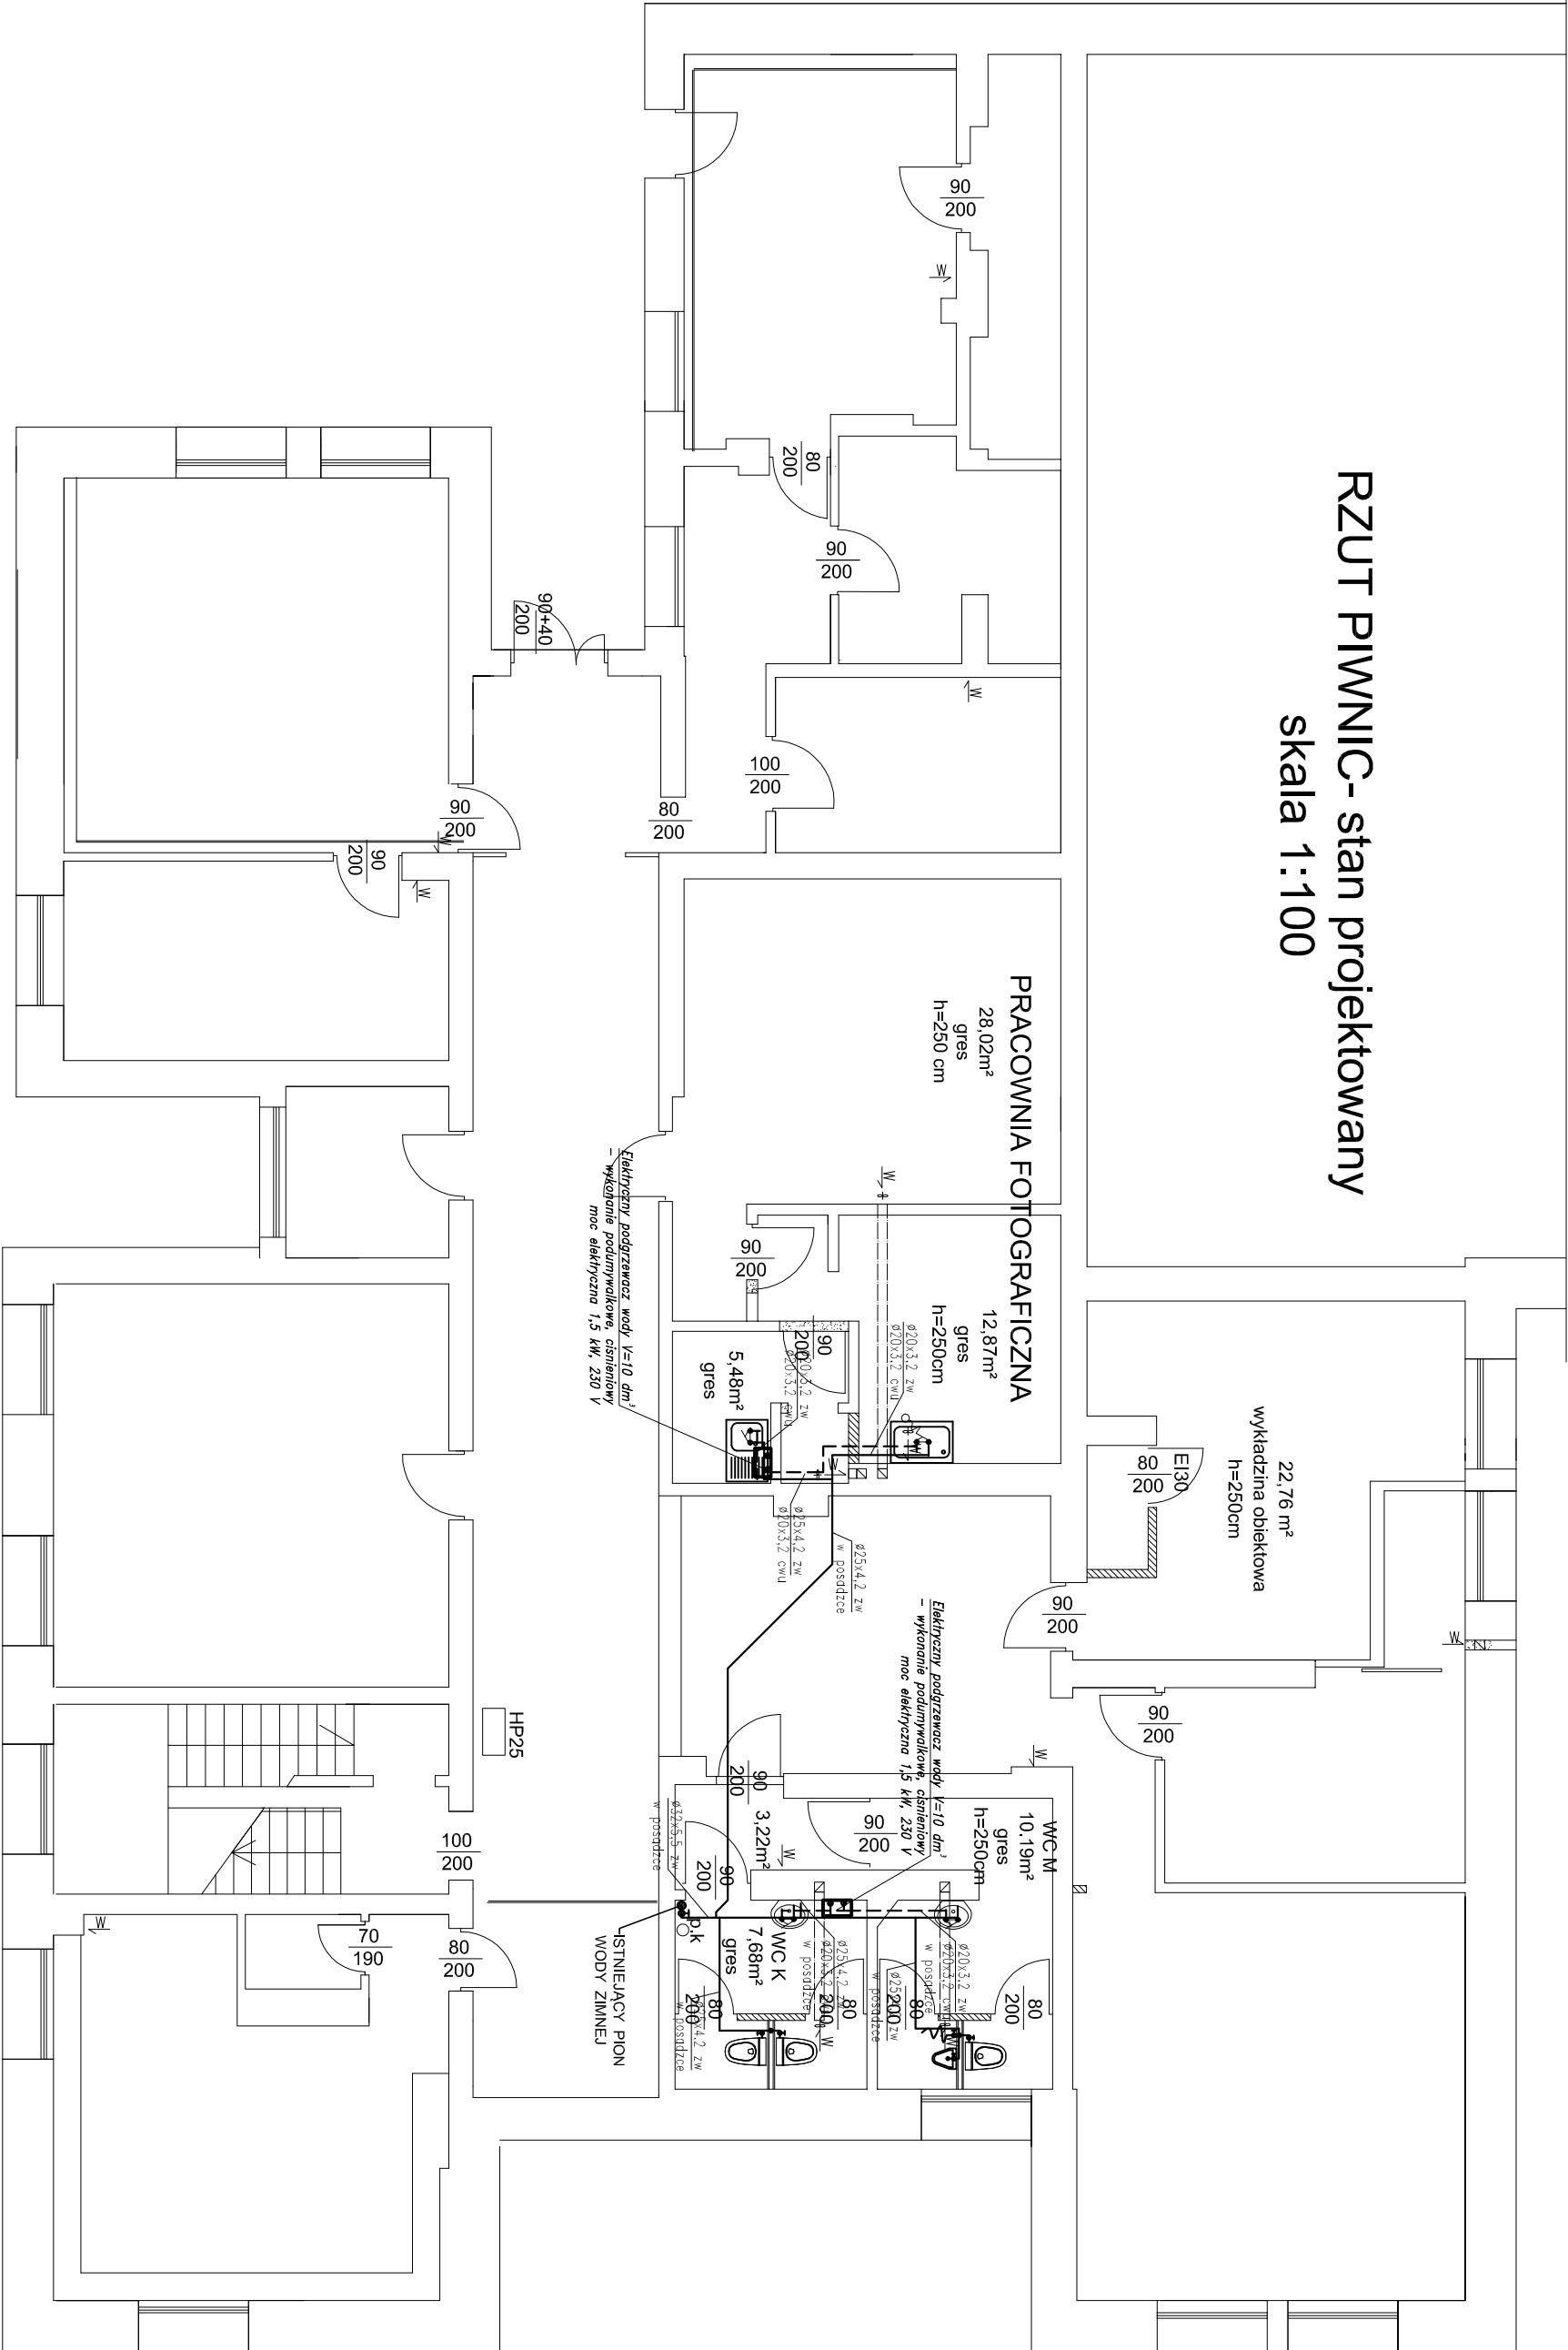

OZNACZENIA

$\frac{\varnothing 25 \times 4,2 \text{ ZW}}{\varnothing 20 \times 3,2 \text{ CWU}}$

Instalacja wody zimnej i ciepłej – rury PP stabilizowane PN20  
o połączeniach zgrzewanych prowadzone w posadzkach i bruzdach ścian

OBIEKT	PRACOWNIE AUDIOWIZUALNE W PIWNICACH MDK		
ADRES	RADOM, UL. DASZYŃSKIEGO 5		
TEMAT	Rzut piwnic- instalacja wody zimnej i ciepłej		Rys. Nr. <b>S2</b>
Skala 1: 100	Data 09.2019 r.	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Tomasz Kucharski	WB-P4-8386/PA/8382	
OPRACOWAŁ:	inż. Piotr Świerczyński		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Janusz Dzieżanowski	GT.V-63/12076	